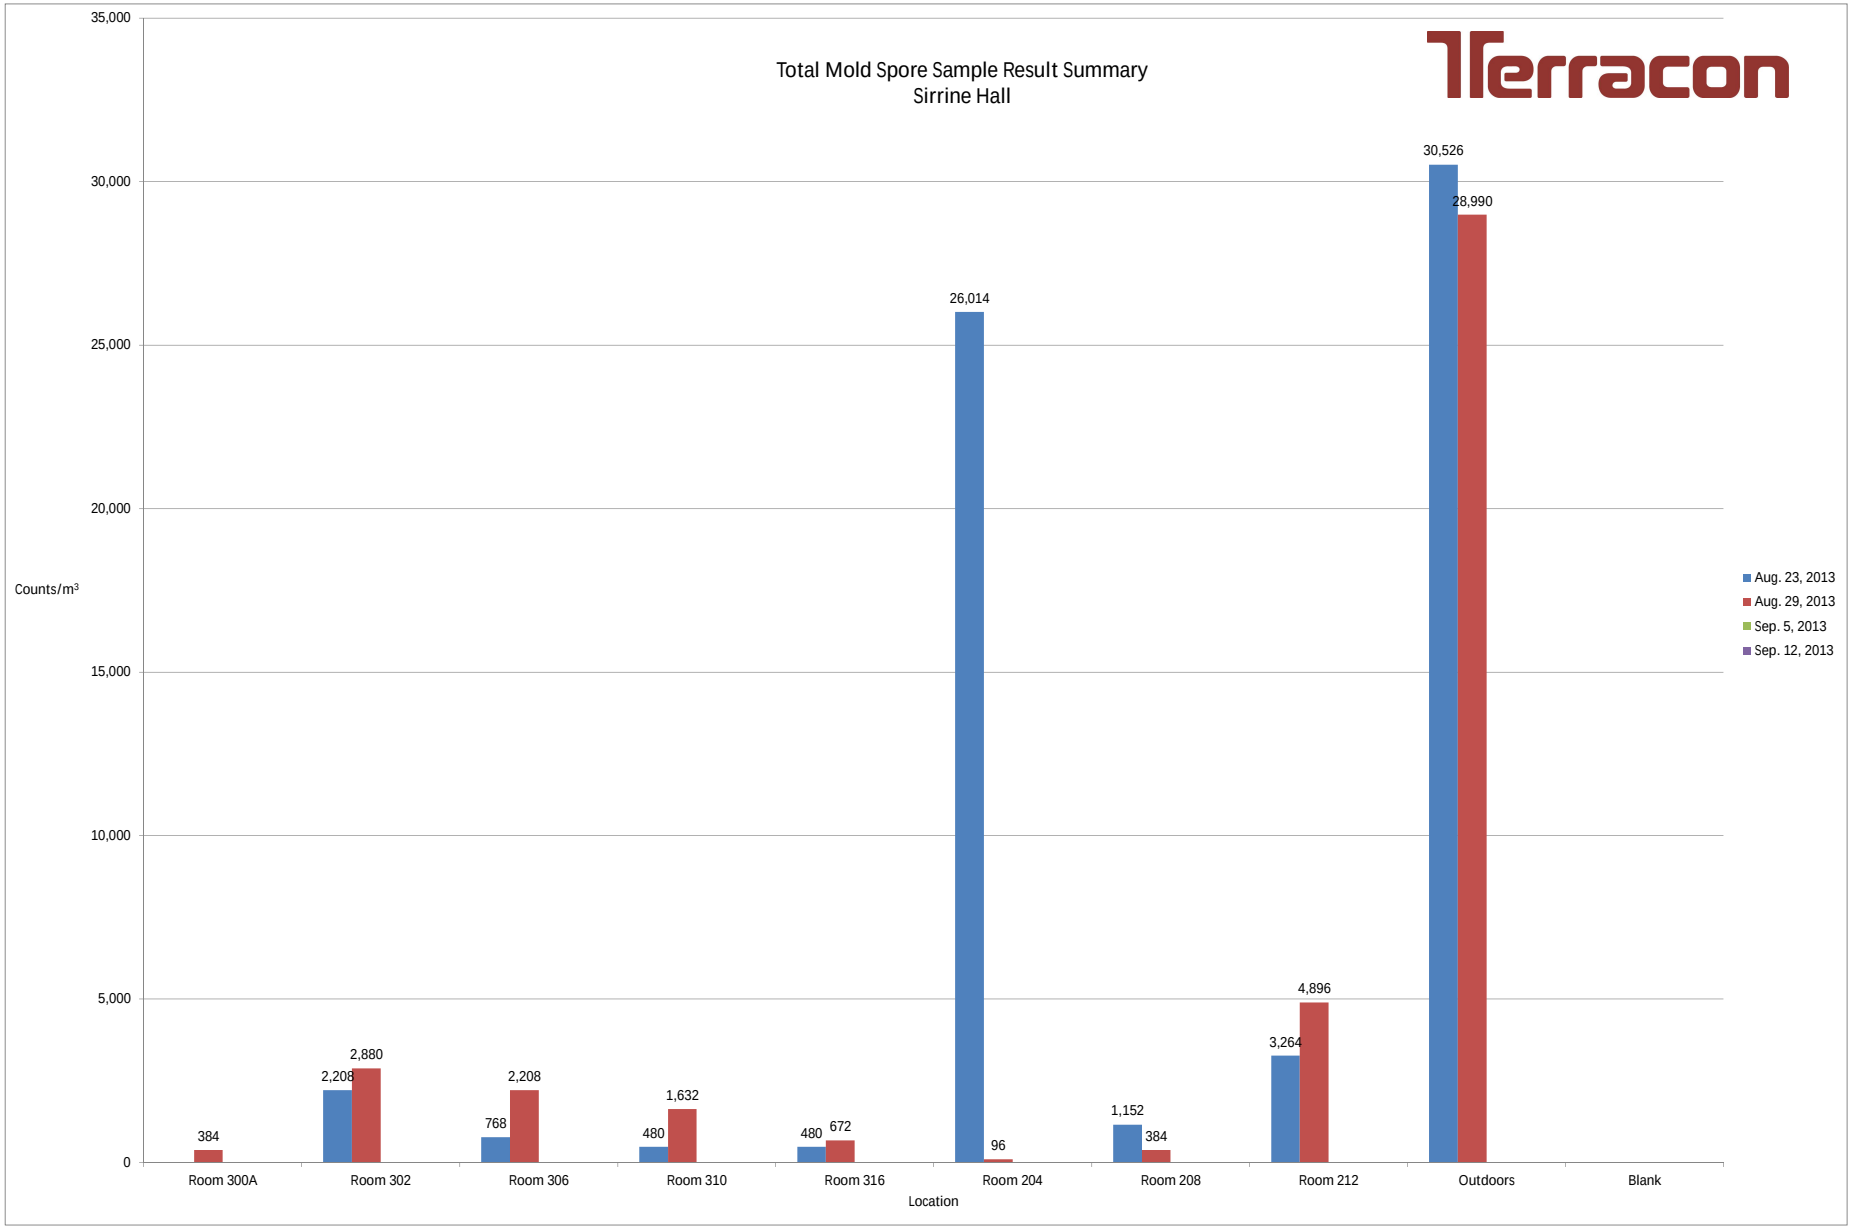

Total Mold Spore Sample Result Summary
Sirrine Hall
Terracon
Counts/m³
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
384
2,208
2,880
768
2,208
480
1,632
480
672
26,014
96
1,152
384
3,264
4,896
30,526
28,990
Room 300A
Room 302
Room 306
Room 310
Room 316
Room 204
Room 208
Room 212
Outdoors
Blank
Location
Aug. 23, 2013
Aug. 29, 2013
Sep. 5, 2013
Sep. 12, 2013